

Nedgravede affaldsløsninger i Assens Kommune

Denne vejledning beskriver de retningslinjer og krav, der skal opfyldes, når en forening eller gruppe ønsker at etablere nedgravede og delvist nedgravede affaldsløsninger på egne arealer i Assens Kommune.

Grupper og foreninger, der ønsker at etablere nedgravede og delvist nedgravede affaldsløsninger, er selv ansvarlige for indkøb og etablering, samt en række viceværtsfunktioner såsom at sørge for orden og almindelig vedligeholdelse ved slitage samt at forestå oprydning, vask, snerydning m.m.

Assens Forsyning varetager udelukkende tømningen af beholderne. Derfor er det vigtigt, at man vælger en affaldsløsning der kan tømmes af det udstyr Assens Forsyning har, og at man placerer affaldsløsningen et sted, hvor man også faktisk kan tømme den.

Etableringen skal ske i overensstemmelse med denne vejledning og i henhold til det til enhver tid gældende regulativ for husholdningsaffald i Assens Kommune.

1. Vælg system – type, antal og størrelse

Der findes flere forskellige systemer og fabrikater, som man kan bruge. Farve og beklædning kan vælges frit.

Der skal være kapacitet i hver beholder til minimum 14 dages affaldsmængder.

Grundlæggende er der tale om disse typer:

- Helt nedgravede affaldsbeholder – hvor beholderen er helt under jorden, og hvor der er et lille indkast over jorden.
- Delvist nedgravet affaldsbeholder – hvor beholderen stikker ca. 1 m op over jorden og med et indkast i selve beholderen.

Krogsystemet skal være i overensstemmelse med EN-normerne DS/EN 13071-1, 2 og 3.

Assens Forsyning benytter et 3-krogs tømme-aggregat.

Der kan derfor tømmes affaldsløsninger som har op til 3 øjer, hvor 1 øje altid er til at løfte beholderen – og hvor de resterende øjer kan bruges til at aktivere bundtømning af beholderen.

Såfremt affaldsløsningen har en snor i bunden af en indersæk som kan aktivere bundtømning, tillades at affaldsløsningen kun er udstyret med 1 krog, der udelukkende fungerer som løfte-krog.

Der kan tømmes både faste beholdere og faste pose-/snor-systemer ud fra ovenstående forudsætninger.

Se eksempler på øjer på affaldsløsningerne herunder.



Inderbeholderne skal være udført i et materiale, der kan modstå perkolat fra den affaldsfraktion der opbevares i den. Der må ved tømning ikke kunne ske spild af perkolat uden for yderbeholderen, dvs. ingen steder på arealerne udenfor yderbeholderens åbning. Dette er af hygiejniske og arbejdsmiljømæssige årsager.

Kapacitet og volumen

Der findes forskellige leverandører af nedgravede affaldsløsninger, og her vil man også kunne få vejledning i, hvor mange og hvor stort volumen der er brug for på det enkelte sted. Man skal forvente, at der skal være volumen til minimum 14 dage i hver beholder.

Beholder til glas

I beholdere til glas, skal der være en støjdæmpende foranstaltning.

Skilte og piktogrammer

Beholderne skal være forsynet med skilte eller piktogrammer, som er tilsvarende Assens Forsynings egne skilte og piktogrammer. Enhver afvigelse herfra skal være godkendt af Assens Forsyning.


2. Vælg placering

Det er meget vigtigt, at kravene til placering af affaldsbeholdere er overholdt, ellers risikerer man, at beholderne ikke kan tømmes.

Vores indsamlingsbil, der skal tømme beholderen, skal holde på jeres egen grund. Hvis dette ikke er muligt, så kan indsamlingsbilen holde på offentlig vej, dog må det ikke give anledning til trafikale problemer.

Hvis indsamlingsbilen skal holde på en større vej med meget trafik, så skal Assens Kommunes vejmyndighed vurdere forholdene. Politiet inddrages også i vurderingen, da de er myndighed i forhold til færdselsloven.

Hvis tømning af beholderen ikke er mulig eller sikkerhedsmæssig forsvarlig, kan Assens Forsyning undlade at tømme systemet og opkræve et gebyr for forgæves kørsel.

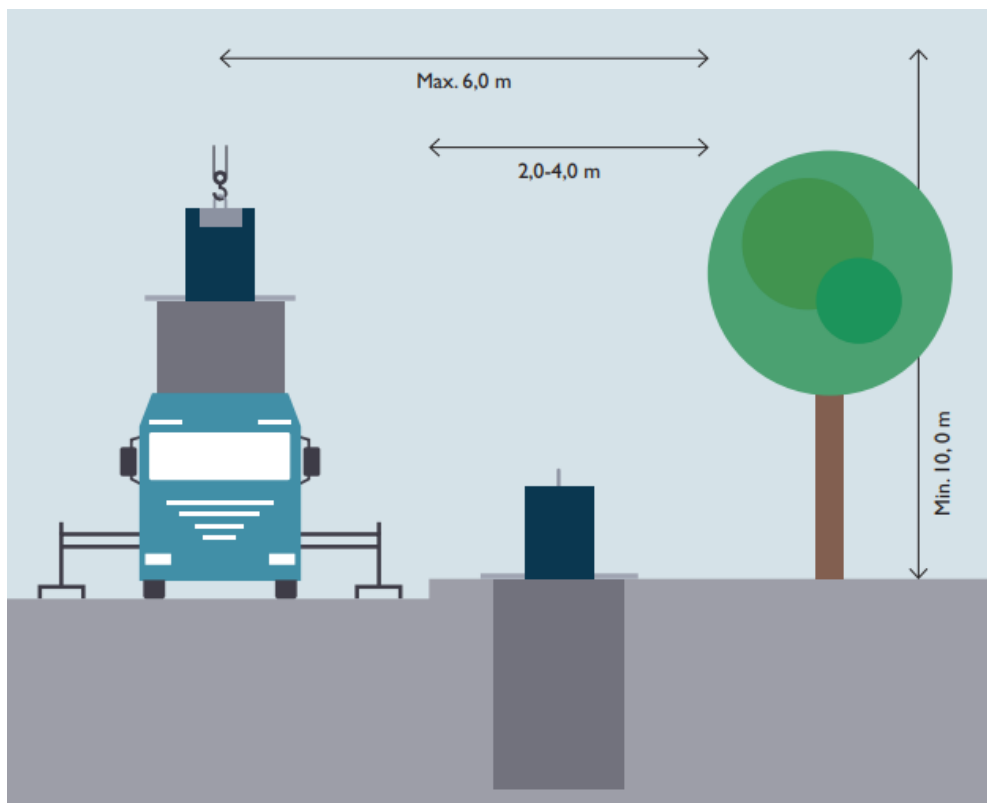

Skitse over afstandskrav. Kilde: Københavns Kommune, Nedgravede beholdere, sept. 2019

Generelle krav:

1. Der skal minimum være 2 meter til bygninger.
2. Minimum 10 m frihøjde over beholderen, af hensyn til betjening af lastvognens kran.
3. Der må ikke være luftledninger i området over containeren.
4. Afstanden fra midten af lastbilen og beholderens løfteøje må max. være 6 m.
5. Hvis der er hegn eller beplantning mellem beholder og parkeringsareal for indsamlingsbilen, må det højst være 1,2 m højt – og der skal være en direkte adgangsvej mellem

beholder og parkeringsareal på minimum 0,8 m i bredden. Hvis der er trapper på adgangsvejen, skal der være et gelænder ved den ene side af trappen.

6. Der må ikke være fortov, cykelsti eller parkeringspladser mellem beholderen og det sted, hvor indsamlingsbilen holder.
7. Der skal være tilstrækkelig med plads omkring beholderne, til at chaufføren kan montere krogen på beholderens løfteøje og at det kan gøres i forsvarlige arbejdsstillinger.
8. Affaldsløsningen skal have adgangsforhold, der kan benyttes af kørestolsbruger, og indkastet skal være udført og placeret i en højde, så det kan benyttes af en person i kørestol. Se gældende Bygningsreglement (www.bygningsreglementet.dk) for yderligere information.
9. I tømningssituationen skal der være sikring mod at personer kan falde ned i hullet hvor beholderen har været placeret. Det kan f.eks. være et sikkerhedshegn der manuelt sættes op eller et sikkerhedsgulv, der automatisk føres op i terræn, når beholderen er løftet op.

Krav til adgangsvej og standplads for indsamlingsbilen:

- a. Adgangsvej skal have en bredde på mindst 3,6 meter og kunne tåle tung trafik på op til 56 tons
- b. Standpladsen skal have en bredde på mindst 3,6 meter, så indsamlingsbilens støtteben kan slås helt ud.
- c. Standpladsen skal kunne tåle støttebenstryk på op til 20 tons.
2. Standpladsen skal have en frihøjde over indsamlingsbilen på minimum 4,2 m
3. Indsamlingsbilen skal kunne køre fra tømmestedet uden at bakke. Hvis dette ikke er muligt, kan der evt. etableres en vendeplads iht. Vejlovens regler.

3. Forhåndsgodkendelse

Når placering af den nedgravede affaldsløsning samt antal og type af de enkelte beholder er fastlagt, skal I søge en forhåndsgodkendelse hos Assens Forsyning.

Assens Forsyning skal bruge følgende oplysninger:

- Skitse med placering på grunden
- Fabrikat og system
- Antal og størrelse på beholdere
- Tidsplan for anlæg
- Antal boligenheder og fordeling på boligtyper

4. Anlægsarbejdet

Når Assens Forsyning har forhåndsgodkendt planlægningen af affaldsløsningen, kan man gå i gang med anlægsarbejdet. Ofte er det leverandøren af affaldsløsningen som også står for den praktiske udførelse.

Ledninger i jord

Der kan indhentes oplysninger om ledninger i jorden (el, vand, varme, afløb m.m.) via Ledningsejerregistret på www.ler.dk.

Gravetilladelse og jordflytning

Der skal søges om gravetilladelse ved Assens Kommune, inden anlægsarbejdet kan gå i gang.

Vær opmærksom på at overskudsjord skal anmeldes som jordflytning, inden jorden må køres bort.

5. Endelige godkendelse

Senest 4 uger inden en ny affaldsløsning forventes taget i brug, skal Assens Forsyning informeres. Vær opmærksom på, om der er ændringer ift. forhåndsgodkendelsen.

Assens Forsyning besigtiger og godkender affaldsløsningen, og tilmelder den til tømningssordningen inden den kan tages i brug.

6. Vedligeholdelse og opfølgning

Ejer skal minimum 1 gang årligt gennemføre kontrol af affaldsløsningen og sikre, at systemet til enhver tid er i forsvarlig stand og er funktionsdygtigt. Assens Forsyning kan nægte at foretage tømning af beholderne, hvis dette ikke er tilfældet.

Alle fejl, mangler eller andet som kan forårsage driftsforstyrrelser, skal meldes ind til Assens Forsyning tidligst muligt – ellers kan Assens Forsyning nægte at foretage tømning af beholderne.

Drift og vedligeholdelse af de nedgravede affaldsløsninger står ejeren for - herunder tømning for perkolat og renholdelse omkring affaldsløsningen. Det er også boligforeningen eller ejerforeningens ansvar, at affaldsløsningen altid fremstår i en funktionsdygtig og sikker stand for brugerne og tømningspersonalet. Affald der stilles ved siden af de enkelte beholdere, skal håndteres af ejer.

Det må forventes, at der for nedgravede affaldsløsninger til dagrenovation og glas samles perkolat (saft fra affaldet) i beholderens bund. Enten skal bunden regelmæssigt suges tom for perkolat, eller også skal løsningen være konstrueret på en sådan måde, at perkolatet opsamles i et kar, der tømmes, når beholderen tømmes. Under alle forhold må det påregnes, at affaldsløsningen fra tid til anden skal tømmes for perkolat.

Vurderer Assens Forsyning, at der er fejl på affaldsløsningen, skal der straks opstilles erstatningsmateriel (tilkøbes hos Assens Forsyning). I samme forbindelse gør Assens Forsyning ejer opmærksom på, hvad det kræver for at få systemet bragt i orden igen.

7. Udarbejdelse af vedledning

Denne vejledning er udarbejdet af Assens Affald & Genbrug A/S, i overensstemmelse med Assens Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Assens d. 11.10.2021



Søren Rasmussen
Driftschef