



VVM-tilladelse

Til nyt renseanlæg med tilhørende biogasanlæg, nyt vandværk mv. ved Assens by samt etablering af ledningsforbindelse mellem nyt renseanlæg og eksisterende udløbsledning

April 2018



ASSENS
KOMMUNE

Godkendelsen omfatter: VVM-tilladelse til opførelse af nyt renseanlæg med tilhørende biogasanlæg, nyt vandværk mv. ved Assens by samt etablering af ledningsforbindelse mellem nyt renseanlæg og eksisterende udløbsledning.

Beliggende ved: Egebjergvej 3, 5610 Assens

Godkendelsen er meddelt til: Assens Rensning A/S
Skovvej 2b
5610 Assens

CVR-nr.: 35 25 65 04

ASSENS RENSNING A/S
Skovvej 2B
5610 Assens

CVR-nr.: 35256504

17. april 2018
Sags id: 17/17046

VVM-tilladelse til nyt renseanlæg med tilhørende biogasanlæg, nyt vandværk mv. ved Assens by samt etablering af ledningsforbindelse mellem nyt renseanlæg og eksisterende udløbsledning

Assens Kommune meddeler hermed Assens Forsyning A/S VVM-tilladelse til nyt renseanlæg med tilhørende biogasanlæg, nyt vandværk mv. i eksisterende erhvervsområde ved Egebjergvej/Fåborgvej i Assens samt til etablering af ny ledningsforbindelse mellem det nye Assens Renseanlæg og den eksisterende udløbsledning til Lillebælt ved det eksisterende renseanlæg på Melvej i Assens.

Tilladelsen meddeles i henhold til § 7, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Tilladelsen meddeles efter denne bekendtgørelse, da VVM- anmeldelsen er indgivet før den 1. januar 2017, jf. § 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016.

Tilladelsen er udarbejdet på baggrund af:

- Den offentliggjorte miljørapport bestående af en samlet redegørelse for Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) og miljøvurdering af forslagene til kommuneplantillæg og lokalplan (herefter benævnt Miljørapporten).
- Den sammenfattende redegørelse inkl. indkomne høringssvar.
- Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017-2029
- Lokalplan nr. 1.2-8 for et område til renseanlæg og vandværk ved Fåborgvej Assens
- Udkast til miljøgodkendelse af biogasanlæg og gasmotoranlæg, som har været offentliggjort samtidig med Miljørapporten og planforslagene.

Ovenstående udgør det faglige og juridiske grundlag for VVM-tilladelsen, og er vedtaget af Byrådet i Assens Kommune den 4. april 2018. Byrådet har med vedtagelsen taget stilling til projektet og vurderet, at de miljømæssige virkninger er acceptable.

Kort med placering af projektområdet ses i bilag 1.

Vilkår for tilladelsen

VVM-tilladelsen meddeles på følgende vilkår og krav om overvågning¹:

1. Anlægget skal placeres indenfor lokalplanområdet, som omfatter matrikel 140a og 141a samt dele af matriklerne 135, 136, 137, 138, 139 og 140b alle Assens Markjorder.

¹ Iht. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/52/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet.

2. Anlægget skal etableres i overensstemmelse med Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017-2029 og Miljørapporten.

Opbygning af anlægget mht. udformning og indretning skal ske i henhold til projektbeskrivelsen kapitel 3 i Miljørapporten.

3. Der skal etableres afskærmende beplantning inklusiv ammetræer i henhold til bestemmelserne i lokalplan 1.2-8. Beplantningen skal etableres hurtigst muligt efter opførelsen af anlægget og senest 6 måneder efter idriftsættelse af renseanlægget (dvs. fra det tidspunkt, hvor der ledes spildevand til anlægget).
4. Fældning af træer, som kan være levesteder for flagermus, må kun ske i maj og september-oktober. Hvis der er behov for at fælde træer, skal der foretages en konkret undersøgelse af, om der er flagermus til stede. Hvis der konstateres flagermus i/ved disse træer skal det sikres, at der er egnede yngle- og rasteområder for flagermus i andre træer i området (for eksempel ved opsætning af flagermuskasser).

Ved fældning af træer skal Miljøministeriets bestemmelser til beskyttelse af trærugende fugle overholdes.

5. Grundvandsressourcen skal beskyttes mod forurening ved forebyggelse af spild af olie og kemikalier fra arbejdsredskaber, oplag mv.. Ligeledes skal eventuel jordudskiftning i lavtliggende områder og grundvandssænkninger udføres, så risikoen for påvirkning af grundvandet minimeres. Alle gældende sikkerhedsforanstaltninger i forhold til vandværket skal følges i forbindelse med anlægsarbejdet.

Funktionsfejl, uheld eller spild, der kan medføre påvirkning af vandværket eller grundvandet med forurenende stoffer skal omgående indberettes til tilsynsmyndigheden. I akutte tilfælde skal der ringes alarm 112 straks.

6. Bredden af Egebjergvej skal udvides fra 4,5 m til 6 m stykket mellem Fåborgvej og adgangsvejen til anlægget. Udvidelsen skal være etableret inden anlægget eller dele af anlægget idriftsættes.
7. Støjende aktiviteter i anlægsfasen skal foregå på hverdage i dagtimerne, som anført i Miljørapporten. Aktiviteterne skal anmeldes forud i henhold til reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter².
8. Nedramning og andre aktiviteter i anlægsfasen, der kan medføre vibrationer i omgivelserne, skal foregå på hverdage i dagtimerne, som anført i Miljørapporten. Aktiviteterne skal anmeldes forud i henhold til reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.
9. Støvende aktiviteter i anlægsfasen skal foregå på hverdage i dagtimerne, som anført i Miljørapporten. Aktiviteterne skal anmeldes forud anmeldes i henhold til reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

² Den til enhver tid gældende udgave af Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.

10. Eventuel belysning af byggepladsen i anlægsfasen må efter tilsynsmyndighedens vurdering ikke være til gene for trafikken på Fåborgvej eller for boliger og virksomheder i nærområdet.
11. Der skal udarbejdes en beredskabsplan for håndtering af miljøuheld på anlægget.
12. Ændringer af projektet med tilhørende aktiviteter i forhold til de forudsætninger, som er angivet i Miljørapporten, skal forelægges Assens Kommune til vurdering i henhold til miljøvurderingsloven. Ændringer eller udvidelser må ikke igangsættes, før Assens Kommune har vurderet, om disse ligger inden for de forudsætninger, der danner grundlag for Miljørapporten.
13. Der skal meddeles miljøgodkendelse til anlæggets godkendelsespligtige aktiviteter og de forurenende aktiviteter, der er teknisk eller forureningsmæssigt forbundet hermed, jf. kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven³, og der skal iværksættes overvågningsprogram, egenkontrol mv. i henhold til denne. Miljøgodkendelsens grænseværdier, sikkerhedszoner mv. skal overholde de grænseværdier og geografiske afgrænsninger, der er angivet i kommuneplantillægget og Miljørapporten.

Generelle forhold

En VVM-tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen for offentliggørelsen eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. planlovens § 56, stk. 1.

Denne tilladelse omfatter kun forholdet til planlovens VVM-regler. Tilladelsen kan således først udnyttes i takt med, at ansøger har indhentet de nødvendige tilladelser og dispensationer efter anden lovgivning, herunder

- tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1 til udledning af rensed spildevand fra renseanlægget,
- tilladelse efter vandforsyningslovens § 18 samt §§ 20 og 21 til indvinding af grundvand og til selve vandværket (det tekniske anlæg),
- dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3,
- byggetilladelse mv..

I Miljørapportens projektbeskrivelse er der ikke taget stilling til håndtering af tag- og overfladevand fra anlægget, eller til hvorledes filterskyllevand fra vandværket ønskes afledt. Afledning/udledning af disse fraktioner kræver også tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.


Beskrivelse af projektet

Assens Forsyning A/S har ønsket at opføre et nyt renseanlæg med en kapacitet på 100.000 PE (personækvivalenter). Renseanlægget får dermed en reservekapacitet på 35 % til fremtidig byudvikling og erhverv. Lokalplanen rummer desuden mulighed for udbygning af renseanlægget til 150.000 PE.

Renseanlægget etableres med mulighed for at kunne modtage og behandle industrispildevand, KOD-pulp m.v. i det tilhørende biogasanlæg, hvor slammet fra selve rensprocessen også behandles. Herudover ønsker Assens Forsyning A/S at opføre en ny administrationsbygning med kontorfaciliteter til medarbejderne samt værkstedsfaciliteter.

³ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 966 af 23. juni 2017)

I tilknytning til renseanlægget ønsker Assens Forsyning A/S desuden at etablere et nyt vandværk, der skal kunne forsyne Assens by med vand af høj kvalitet. Placering af renseanlæg, biogasanlæg og vandværk fremgår af figur 1.

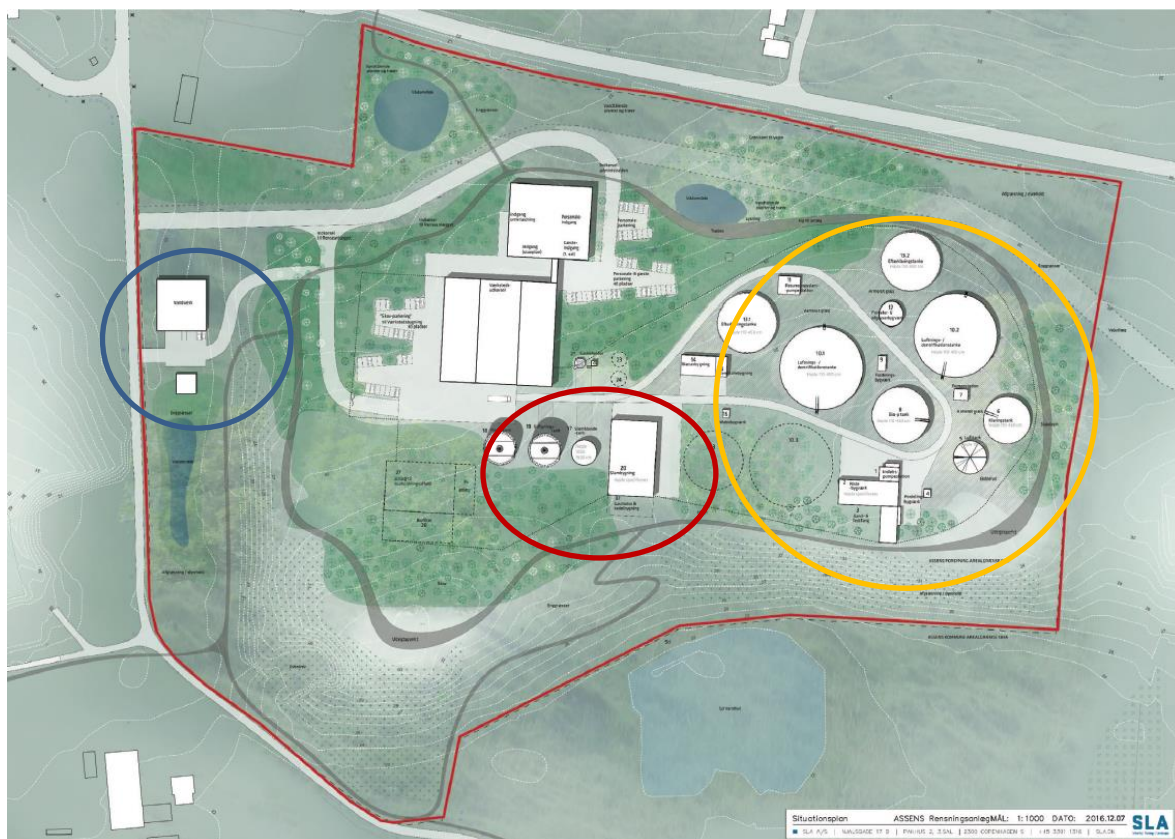

Figur 1: Illustrationsplan med placering af renseanlæg (orange cirkel), biogasanlæg (rød cirkel) og vandværk (blå cirkel).

Desuden etableres en ledningsforbindelse mellem renseanlægget og den eksisterende udløbsledning til Lillebælt, der i dag anvendes af det eksisterende Assens Renseanlæg på Melvej. Ledningen skal fremadrettet bruges til udledning af rensset spildevand fra det nye Assens Renseanlæg. Placering af den nye ledningsforbindelse fremgår af figur 2.



Figur 2: Nyt ledningstracé for rensset spildevand mellem det nye renseanlæg (projektområde) og det eksisterende Assens Renseanlæg på Melvej.

Begrundelse for afgørelsen

Assens Byråd har med Kommuneplantillæg nr. 1 indenfor nærmere angivne retningslinjer og rammer muliggjort etableringen af det nye Assens Renseanlæg, idet det vurderes, at anlægsfasen og driftsfasen af projektet kan ske uden væsentlige, samlede påvirkninger af miljøet og omgivelserne.

Ifølge VVM-bekendtgørelsens § 8, stk. 2 erstattes VVM-tilladelsen af en godkendelse efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven (dvs. en miljøgodkendelse) eller af en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28 (dvs. en udledningstilladelse) eller en tilladelse efter vandforsyningslovens § 18 (dvs. en indvindingstilladelse) for så vidt angår de forhold, som disse godkendelser eller tilladelser regulerer.

Denne VVM-tilladelse erstattes af en miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for så vidt angår renseanlæggets biaktiviteter samt den samlede emission af støj og lugt fra anlægget og af en udledningstilladelse for så vidt angår udledning af rensset spildevand til Lillebælt samt eventuel udledning af uforurennet tag- og overfladevand til recipient. Desuden erstattes VVM-tilladelsen af en tilladelse efter vandforsyningsloven til indvinding af grundvand samt til etablering af den tekniske del af det nye vandværk.

Assens Kommune har lagt vurderingen i Miljørapporten til grund for afgørelsen, nemlig at projektet kan gennemføres uden væsentlige virkninger på landskab og visuelle forhold, natur, grund- og overfladevand, trafik, støj og vibrationer, luft og klima, råstoffer, jord og affald samt mennesker, sundhed og samfund, socioøkonomiske forhold og samspillet mellem disse faktorer.

Landskab og visuelle forhold

Anlæggets påvirkning af landskabet og de visuelle forhold vurderes i Miljørapporten at være moderat negativ. Det vil sige, at påvirkningen har et omfang, hvor afværgeforanstaltninger er påkrævet. Der stilles derfor vilkår om etablering af afskærmende beplantning inklusiv ammetræer som beskrevet i Lokalplan 1.2-8 og, at beplantningen skal etableres hurtigst muligt og senest 6 måneder efter idriftsættelse af renseanlægget. Der fastsættes en frist på 6 måneder med den begrundelse, at det optimale tidspunkt for plantning er enten forår eller efterår. Idriftsættelsen af renseanlægget regnes fra det tidspunkt, hvor tilledning af spildevand til anlægget påbegyndes.

Ifølge lokalplanen skal der mod syd og øst anvendes arter i beplantningen, som opnår en udvokset højde på minimum 20 meter. Mod nord og vest skal der anvendes arter, som opnår en udvokset højde på minimum 10 meter. I de første 20 år af driftsfasen vil anlæggets bygninger og tanke være meget synlige og indgå i landskabsbilledet som markante bygninger i stor skala. Der stilles derfor også vilkår om, at beplantningen skal etableres med ammetræer, som hurtigere vokser op får en afskærmende effekt.

Natur – herunder Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Miljørapporten konkluderer mht. til § 3-beskyttet natur, at hvis tracéet for ledningen mellem det nye renseanlæg og tilkoblingen til den eksisterende udløbsledning medføre at der skal graves i det beskyttede overdrev nord for banelegemet, kan der ske påvirkning af dette område. Det præciseres derfor, at der skal indhentes en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 inden igangsætning af arbejdet. Påvirkningen af naturområdet kan minimeres ved fx at underbore området eller ved at afskrælle det øverste tørvelag og genudlægge dette efter endt gravearbejde.

Der er mere end 5 km i luftlinje fra projektområdet til nærmeste Natura 2000-område nr. 112 Lillebælt. Miljørapporten konkluderer, at anlæg af projektet udelukkende vil kunne medføre påvirkninger af lokal karakter. Mht. anlæggets driftsfase er udledning af rensset spildevand til Lillebælt nærmere beskrevet og vurderet i nedenstående afsnit *Grund- og overfladevand*.

I forbindelse med etablering af ledningsforbindelse mellem det nye renseanlæg og den eksisterende udløbsledning til Lillebælt nævner Miljørapporten, at det ikke kan udelukkes, at der skal fældes enkelte gamle eller hule træer. Miljøstyrelsen har i sit høringssvar af 17. november 2017 bemærket, at der inden fældning af træer skal foretages en konkret undersøgelse af, om der er flagermus til stede. Miljøministeriet bemærker endvidere i forhold til fældning træer, at artsfredningsbekendtgørelsen⁴ skal overholdes, herunder, at hule træer og træer med spættehuller ikke må fældes i perioden 1. november – 31. august.

⁴ BEK nr. 867 af 27. juni 2016 om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt.

Der stilles vilkår om, at fældning af træer kun må ske i maj og september-oktober og, at hvis der konstateres flagermus skal det sikres, at der er egnede yngle- og rasteområder for flagermus i andre træer i området. Der stilles endvidere vilkår om, at Miljøministeriets bestemmelser til beskyttelse af trærugende fugle skal overholdes.

Miljørapporten konkluderer, at drift af anlægget med særligt fokus på udledning af rensed spildevand til Lillebælt ikke vil være til hinder for opfyldelse af miljømålet for de berørte kystvandområder. På den baggrund vurderes det, at projektet med de stillede vilkår ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil kunne påvirke Natura 2000-området væsentligt, og der er derfor ikke behov for at foretage en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til områdets bevaringsmålsætning, jf. habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2.

Ligeledes konkluderes det, at projektet ikke vil kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter optaget i habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter optaget i habitatdirektivets bilag IV, jf. habitatbekendtgørelsen⁵.

Grund- og overfladevand

Renseanlægget placeres i et område med særlige drikkevandsinteresser, nitratsfølsomt indvindingsområde og indsatsområde mht. nitrat. Af hensyn til beskyttelsen af grundvandet fastsættes der derfor vilkår om, at alle gældende sikkerhedsforanstaltninger skal følges i forbindelse med anlægsarbejdet, så risiko for uheld og udslip til omgivelserne mindskes mest muligt.

Miljørapporten konkluderer, at der ved driften af anlægget er behov for særligt fokus på at forhindre forurening af grund- og overfladevand. Også tanke og rørføringer på selve renseanlægget udgør ved utætheder en risiko for ned- og udsivning af forurenende spildevand til grund- og overfladevand. På den baggrund er det vurderet, at alle tanke og rørføringer er omfattet af miljøgodkendelsen, og der er stillet skærpede krav hertil i forhold til de standardvilkår, der normalt er gældende for biogas- og gasmotoranlæg.

Miljøgodkendelsen indeholder spildevandstilladelse til håndtering af de dele af spildevands- og overfladevandshåndteringen, der er detailplanlagt på anmeldelsestidspunktet. Der er deri fastsat krav om, at der skal indhentes yderligere tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 til håndtering af det øvrige overfladevand, når der foreligger en detailplan for anlæggets indretning.

Det bemærkes endvidere, at der snarest skal søges om særskilt tilladelse til udledning af rensed spildevand fra det nye renseanlæg, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1. Ifølge Miljørapporten forventes det, at indholdet af miljøfarlige forurenende stoffer i det rensede spildevand samlet set vil være uændret eller svagt faldende i forhold til den nuværende situation. Udledningen af næringsstoffer vil samlet set reduceres. Samtidig vil etableringen af det nye renseanlæg medføre, at en række sårbare recipienter fremadrettet vil blive friholdt for tilledning af rensed spildevand fra offentlige renseanlæg i kommunen.

Trafik

I Miljørapporten er der for anlægsfasen estimeret en trafikmængde på max. 30 personbiler og 30 lastbiler pr. dag. I anlægsfasen vurderes påvirkningen af de trafikale forhold at være ubetydelig, og frekvensen af uheld forventes at være uændret.

⁵ BEK. nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

For driftsfasen er den eksisterende trafik fremskrevet med 20 år til 2037, og trafikmængden er estimeret til max. 63 personbiler og 19 lastbiler pr. dag. Det er i miljørapporten forudsat, at Egebjergvej udvides fra 4,5 m til 6 m i bredden således at vejen bliver en reel 2-sporet vej.

Af hensyn til trafikafviklingen fastsættes der vilkår om, at Egebjergvej udvides i bredden fra 4,5 til 6 m og, at vejudvidelsen skal være etableret inden anlægget eller dele af anlægget idriftsættes.

Støj og vibrationer

I anlægsfasen kan der, jf. Miljørapporten være mindre påvirkninger i form af støj og vibrationer fra især nedramninger. Miljørapporten forudsætter, at anlægsarbejdet foregår i dagtimerne. Støjende anlægsaktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter og skal således anmeldes til kommunen i henhold til denne. Kommunen har i forbindelse med en anmeldelse mulighed for at stille yderligere vilkår eller give dispensationer til arbejdet således, at det lever op til Miljørapportens forudsætninger og konklusioner.

Dette forhold præciseres i vilkår.

Vilkår vedr. støj og vibration for hele anlægget i driftsfasen varetages af miljøgodkendelsen.

Luft og klima

Renseanlægget placeres bynært, og især lugtemissioner er derfor behandlet grundigt i Miljørapporten. Miljøregulering af lugtemission og immission fra det samlede anlæg varetages af miljøgodkendelsen.

I anlægsfasen kan der, jf. Miljørapporten være mindre støvgener. Der stilles vilkår. om, at støvende aktiviteter i anlægsfasen skal foregå på hverdage i dagtimerne. Aktiviteterne er omfattet af bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter og skal således anmeldes til kommunen i henhold til denne. Kommunen har i forbindelse med en anmeldelse mulighed for at stille yderligere vilkår eller give dispensationer til arbejdet således, at det dels lever op til Miljørapportens forudsætninger og konklusioner.

Råstoffer, jord og affald

Anvendelse af spildeandsslam fra rensesanlægget til jordbrugsformål er reguleret i slambekendtgørelsen⁶. Ingen yderligere bemærkninger.

Mennesker, sundhed og samfund, socioøkonomiske forhold

I anlægsfasen kan der være behov for belysning af byggepladsen. Der stilles derfor vilkår om, at der i byggefasen ikke må være lysgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er til gene for omkringboende eller trafikken på Fåborgvej.

Med henblik på at forhindre spredning af sygdomsfremkaldende mikroorganismer fastsættes der vilkår i miljøgodkendelsen om, at procestanke, og andre steder på anlægget, hvor der potentielt kan forekomme lugt, skal overdækkes med afsugning, hvor luften ledes gennem et luftrensesanlæg.

Der fastsættes endvidere vilkår om, at der skal udarbejdes en beredskabsplan for håndtering af miljøuheld på anlægget.

Samlet set er det Assens Kommunes vurdering, at vilkårene i denne tilladelse, sammen med regulering gennem anden lovgivning, sikrer, at anlægget ikke vil kunne give anledning til

⁶ Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (slambekendtgørelsen) nr. 1650 af 13/12 2006.

væsentlige miljøpåvirkninger og, at projektet indrettes og drives i overensstemmelse med Miljørapporten for projektet.

I Miljørapportens kapitel 13 er en opsummering af de væsentligste identificerede miljøpåvirkninger med henblik på at mindske de miljømæssige konsekvenser, som projektet kan medføre. De afværgeforanstaltninger, som er vurderet som de væsentligste, er medtaget i denne afgørelse eller miljøgodkendelsen, og der er i hvert enkelt tilfælde truffet afgørelse om behovet for at fastsætte vilkår til sikring af, at miljøpåvirkningerne ikke ændres væsentligt i forhold til Miljørapportens konklusioner.

I Miljørapportens kapitel 14 er der udarbejdet forslag til overvågning af de enkelte betydende miljøpåvirkninger. Der er ligeledes fastsat relevante vilkår til overvågning ud fra disse konklusioner.

Kumulative effekter og afværgeforanstaltninger

Landskab og visuelle forhold - Projektets kumulative effekter knytter sig primært til den visuelle sammenhæng med det eksisterende erhvervsområde. Det er vurderet, at anlægget vil forstærke den tekniske prægning af det bynære landskab i en periode på op til 20 år efter etablering. Den kumulative effekt vil aftage betragteligt, når beplantningen har nået en højde på mindst 10 meter. Det er stillet vilkår om afskærmende beplantning, og lokalplanen indeholder bestemmelser om dette.

Natur – Der er ikke kendskab til andre anlægsprojekter i nærheden af projektområdet, som vil kunne medføre kumulative effekter i forhold til forstyrrelser. Det samme gælder for kilder til kvælstofdeposition.

Mht. Natura 2000 er der ikke kendskab til andre projekter med potentiel udledning af miljøfarlige forurenende stoffer og/eller næringsstoffer, som vil kunne medføre kumulative effekter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 112 Lillebælt.

Grund- og overfladevand – Det er ikke kendskab til andre virksomheder eller anlæg i området, som forventes at give anledning til kumulative effekter vedr. disse forhold. Projektet medfører, at de 8 eksisterende renseanlæg i kommunen nedlægges over en årrække, og dette forhold indgår i Miljørapportens vurderinger af påvirkning af vandområder.

Trafik – Miljørapporten konkluderer, at den generelle trafikudvikling i sig selv er kumulativ. Kapacitetsberegninger for Egebjergvej samt T-krydset ved Fåborgvej har dog vist, at der er meget luft op til kapacitetsgrænsen mht. trafikafviklingen. Det er forudsat, at Egebjergvej udvides til en bredde på 6 meter, og der stilles vilkår om dette.

Støj og vibrationer – Der er ikke kendskab til andre projekter, der vil kunne give anledning til kumulative effekter.

Luft og klima - Der er ikke kendskab til andre projekter, der vil kunne give anledning til kumulative effekter. Det er forudsat, at der etableres overdækning af modtage- og procesanlæg samt biogasanlæg, luftrensning og svovlrensning af gas.

Mennesker, sundhed og samfund, socioøkonomiske forhold - Der er ikke kendskab til andre projekter, der vil kunne give anledning til kumulative effekter. Ved udbringning af afgasset slam på landbrugsjord skal det sikres, at den samlede tilførsel ikke overskrider reglerne i slambekendtgørelsen.

Baggrund

Byrådet i Assens Kommune besluttede på møde den 28. januar 2015, at der i spildevandsplanens langsigtede struktur kun indgår ét renseanlæg placeret i Assens-området og, at revision af kommunens spildevandsplan igangsættes. Det nye renseanlæg skal erstatte 8 eksisterende renseanlæg i kommunen.

Der er gennemført en foroffentlighedsfase i perioden 7. januar - 9. februar 2016, hvor tre forslag til placering af anlægget var i høring. Der indkom 7 høringssvar samt en notat fra ansøger, Assens Forsyning A/S vedr. de tre foreslåede placeringer. Ideer og forslag fra offentligheden er inddraget i det videre arbejde med projektet og miljøvurderingerne.

Efterfølgende har Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15. august 2016 truffet beslutning om, at der planlægges for nyt renseanlæg mv. i den vestlige del af erhvervsområdet ved Faaborgvej/Egebjergvej.

Assens Forsyning A/S har den 8. december 2016 indgivet VVM-anmeldelse iht. VVM-bekendtgørelsens⁷ § 2. VVM-redegørelse for etablering af renseanlæg, vandværk m.v. ved Assens by har været i offentlig høring i perioden 12. oktober – 7. december 2017.

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan samt miljørapport har været i 8 ugers offentlig høring fra 12. oktober – 7. december 2017, jf. § 6 i VVM-bekendtgørelsen. Der er endvidere afholdt et offentligt informationsmøde i høringsperioden. Der er indkommet ét høringssvar fra Miljøstyrelsen vedr. bilag IV-arter.

Endelig vedtagelse af plangrundlaget samt VVM-redegørelsen er sket på Byrådets møde den 4. april 2018.

Høring

Et udkast til afgørelse har været sendt i høring hos ansøger og dennes rådgiver, som ikke havde nogen bemærkninger.

Offentliggørelse

Afgørelsen om at meddele VVM-tilladelse vil blive offentliggjort på Assens Kommunes hjemmeside www.assens.dk den 17. april 2018.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klagefristen er fire uger fra afgørelsen er offentliggjort på Assens Kommunes hjemmeside. Klagefristen udløber således den 15. maj 2018.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse

⁷ Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (BEK nr. 957 af 27. juni 2016)

hjemmesider, ligesom du plejer – typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for private personer og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af klagenævnets kompetence. Du kan læse mere om gebyrordning og klageregler på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <http://.nmkn.dk/klage>.

En klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Hvis klagenævnet tillægger en klage opsættende virkning skal nævnets afgørelse afventes før det anmeldte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde, at eventuelt igangsatte bygge- og anlægsarbejder skal standses.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Venlig hilsen


Søren Steen Andersen
Borgmester


Finn G. Johansen
Kommunaldirektør

Bilagsoversigt

Bilag 1 Oversigtskort

Kopi til

- Niras Aarhus, Ceres Allé 3, 8000 Aarhus C. CVR nr. 37295728, P-nummer 1002960539
- Miljøstyrelsen (CVR: 25798376)
- Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Syd (CVR: 12070918, P-nr.: 1003398454)
- Friluftsrådet, København (CVR: 56230718)
- Danmarks Naturfredningsforening, København (CVR: 60804214)

BILAG 1 – Oversigtskort



Afgrænsning af lokalplanområdet er markeret med rødt.